

Työpöytä takareunan korotuksella, 1100mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



133232 (TG1110N)

Työpöytä takareunan
korotuksella, 1100mm

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Työtaso on valmistettu korkelaatuisesta AISI 304 rustumattomasta teräksestä. 50mm paksussa työtasossa on taitetut reunat ja se on äänivaimennettu, veden- ja tulenkestävä. Työtason takareunassa 100mm korotus. Korkeusäädettävät neliskulmaiset 40x40mm jalat.

Rakenne

- 100mm korkea takareunan korotus on ihanteellinen sijoituksessa seinän viereen
- 50mm paksuinen työtaso on valmistettu 304 AISI teräksestä. Vedenkestävä alarakenne ja äänenvaimennus
- 40mm neliskulmaiset korkeusäädettävät jalat 304 AISI ruostumattomasta teräksestä
- Työtaso helposti asennettavissa jalkoihin ilman työkaluja
- 400mm ja 600mm laatikot jotka mahdollistaa asentaa jopa 4 laatikon sarjaan, kolmella sivulla olevat sideputket ja pyöräsarja saatavilla lisävarusteena.
- 40mm paksu alahylly on saatavilla lisävarusteena ja se on helppo asentaa paikoilleen 200mm korkeudelle lattiasta. Alahylly on pakollinen laatikkosarjan kanssa.

Lisävarusteet

- Pyöräsarja pöydille, 4kpl PNC 855150 ☐
100mm pyörää joista
kahdessa lukko. (Pöydän
korkeus pyörillä 993mm)
- Laatikko GN 1/1, 400mm PNC 855280 ☐
- Laatikko 600mm PNC 855281 ☐
- Lisälaatikko 600mm (2-4 PNC 855295 ☐
laatikon sarjaan)
- Lisälaatikko GN 1/1 400mm PNC 855298 ☐
(2-4 laatikon sarjaan)
- Alahylly 1000mm pöytään PNC 855349 ☐
- Sideputket 1100mm pöytään, PNC 855356 ☐
putket kolmelle sivulle


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Työpöytä takareunan korotuksella, 1100mm


Edestä

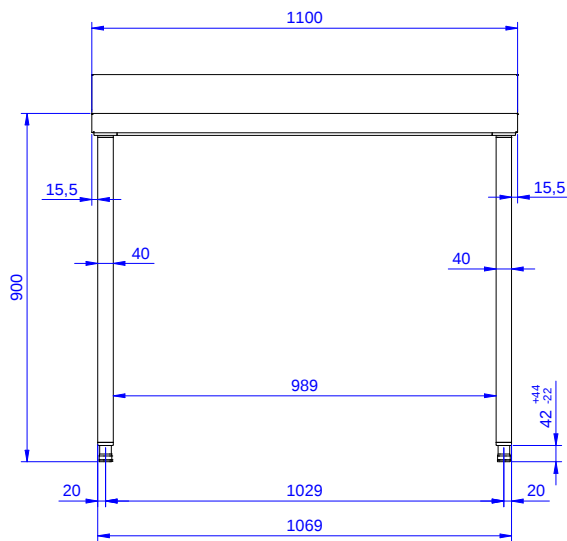

Sivulta

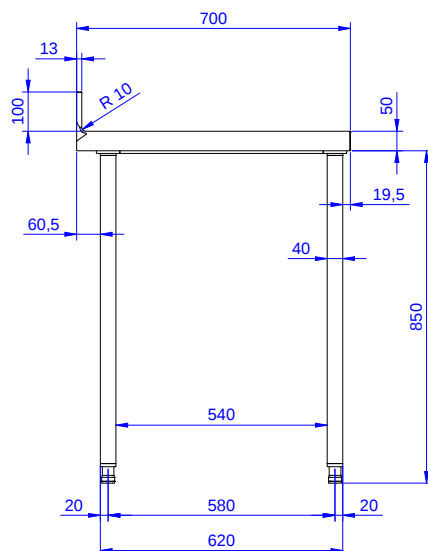

Päältä

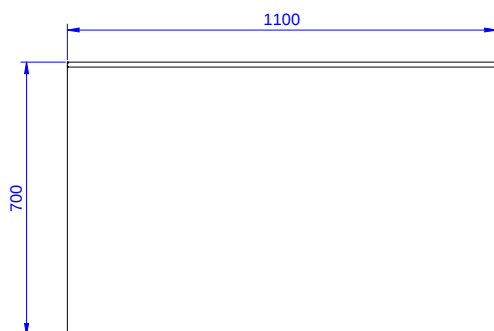

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1100 mm
133232 (TG1110N)	
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	1000 mm
Korotus, korkeus:	100 mm
Korotus, syvyys:	13 mm
Korotus, säde:	R=8
Työtason paksuus:	50 mm
Nettopaino:	30.6 kg

Työpöytä takareunan korotuksella, 1100mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.06